
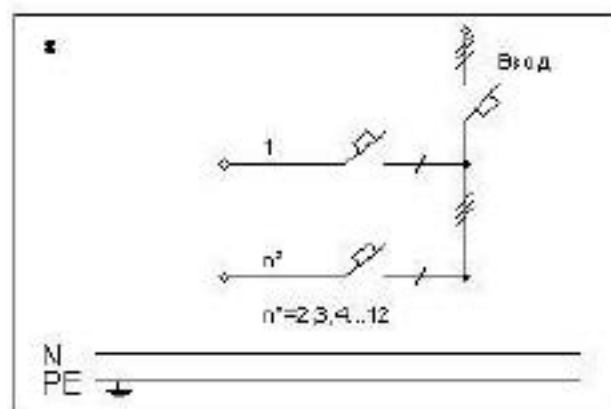
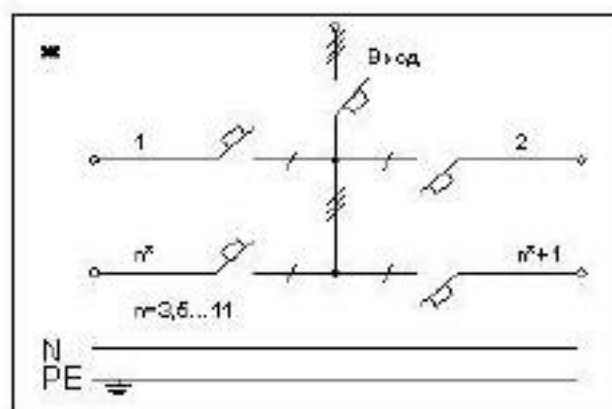
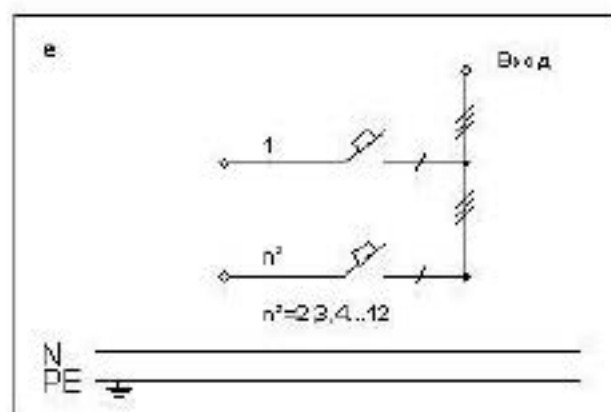
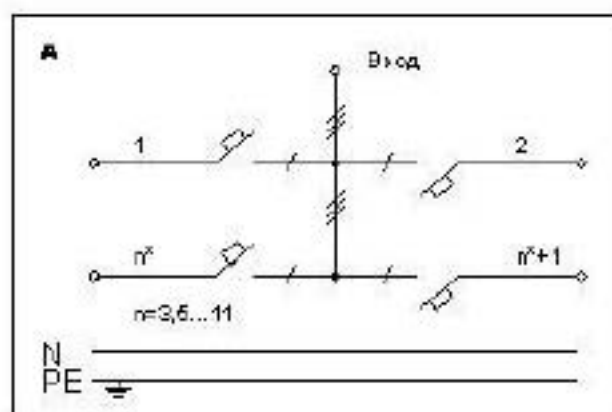
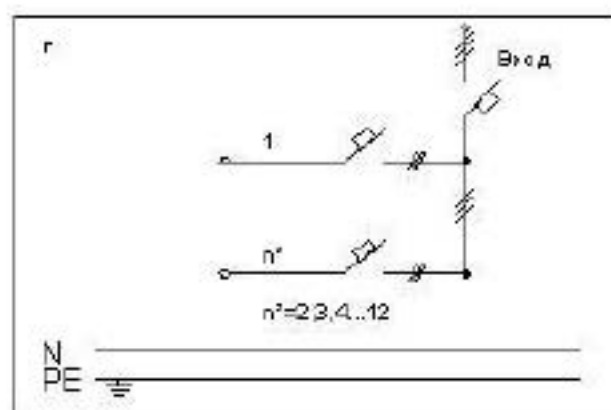
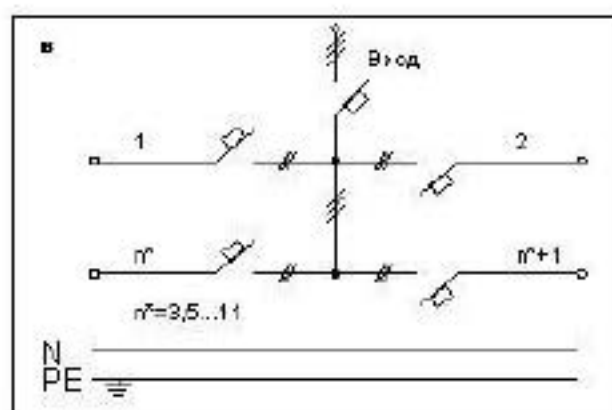
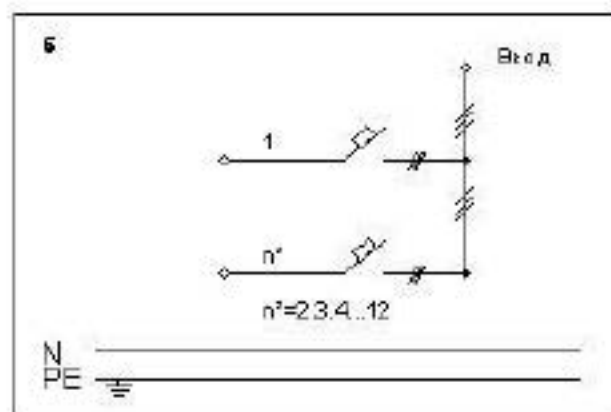


**Типовые схемы расположения в пунктах автоматических выключателей
на отходящих линиях.**

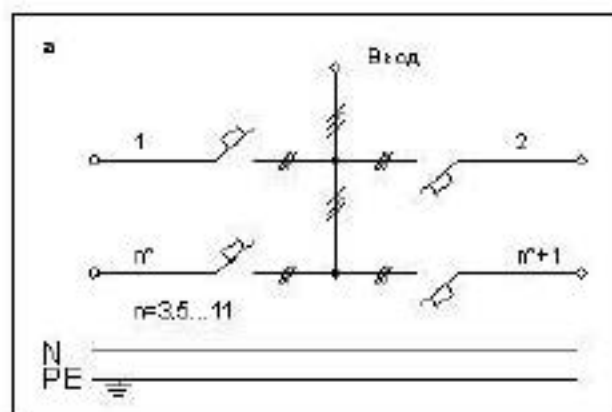

а, в, д, ж - двухрядное исполнение выводных линий.

б, г, е, з - однорядное исполнение выводных линий.

n - количество выключателей на выводных линиях устанавливается по требованию заказчика.